


拓霖企業股份有限公司

餘氯測試說明表

無 ←————→ 強

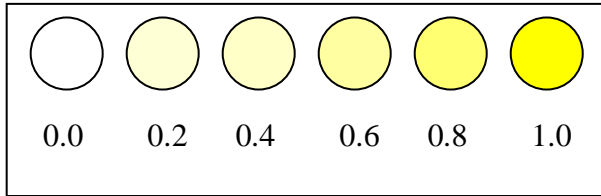

濃度單位：ppm(mg/L)

註：本檢方法數值僅供參考，如需準確數值，建議您送環保單位或政府公告之收費測驗中心

檢驗方式：

1. 請先將欲檢測之水 放水三十秒後，再取欲檢測之水質 100ml（約一般紙杯 6 分滿）。
2. 取出贈送之餘氯液體檢測包，小心撕開檢測包，全部倒入紙杯中。
3. 約略搖晃或攪拌，再與餘氯比色表比色，即可獲得水中餘氯量。

★ 過高的餘氯，會於洗澡、沐浴時，形成蒸氣，經由呼吸道及皮膚被人體吸收。

★ 過高的餘氯，會破壞肌膚及頭髮。

★ 過高的餘氯，亦與有機物質結合形成三氯甲烷..等致癌物質，影響人體健康。

台北總公司
台北市仁愛路四段 91 巷 27 號 1 樓
TEL:02-2772-7728
FAX:02-2772-7726

新竹分公司
新竹市經國路一段 828 號
TEL:03-545-7888
FAX:03-545-7666

台中分公司
台中市文心路一段 546 號
TEL:04-2328-2088
FAX:04-2328-1288

高雄分公司
高雄市新興區五福一路 132 號
TEL:07-229-2088
FAX:07-229-7088